

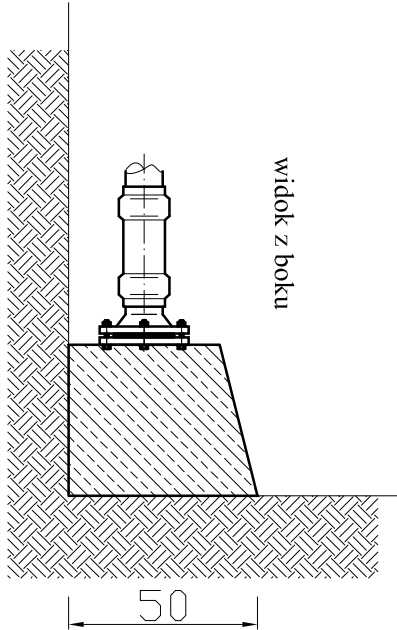
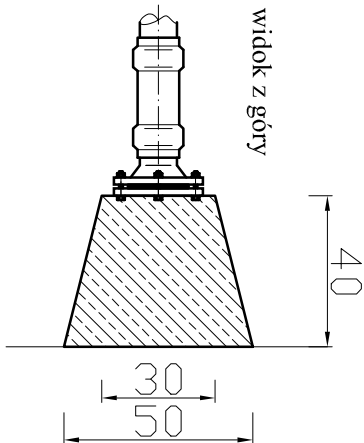



DLA KOŃCÓWKI SIECI:

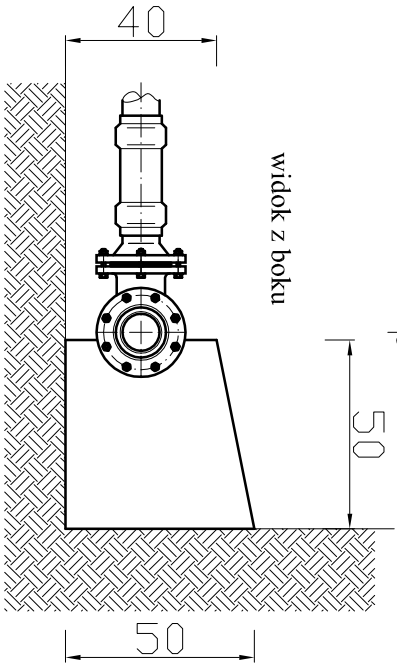



DLA TRÓJNIKÓW:

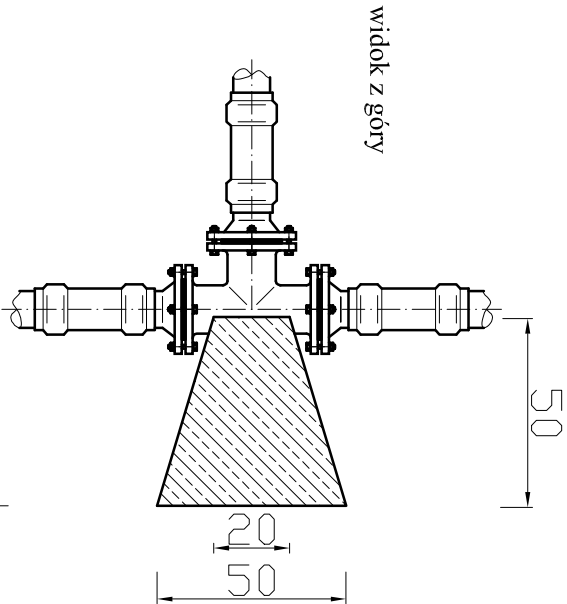

DLA ZASUWY:

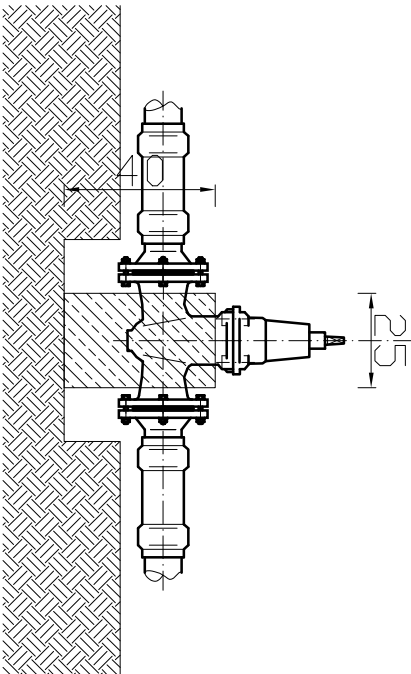

DLA ŁUKÓW i KOLAN:

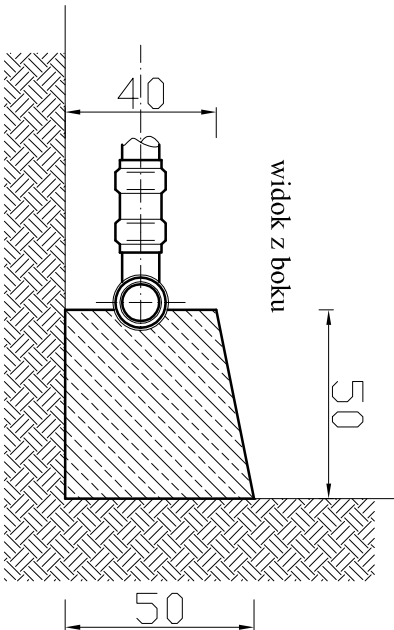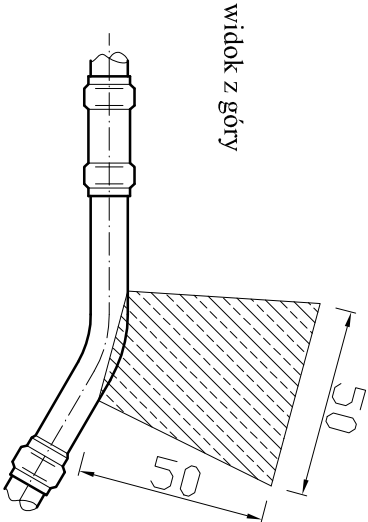

UWAGI:

1. Tyłne ściany bloków muszą przylegać do gruntu rodzimego w stanie nienaruszonym. W razie konieczności przestrzeń między blokami oporowymi a ścianą wykopu wypełnić chudym betonem i zabezpieczyć taśmą z folii PEHD.
2. W przypadku nie uzyskania pionu tylnej ściany wykopu, przestrzeń między tylną ścianą bloku a skarpą wypełnić betonem C12/13
3. Bloki wykonać z betonu C16/20

TEMAT OPRACOWANIA	SIEĆ WODOCIĄGOWA PROJEKT BUDOWLANY		
LOKALIZACJA	Dąbówka Kościelna gm. Kiszkowo		
INWESTOR	Gmina Kiszkowo ul.Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo		
NAZWA RYSUNKU	Bloki oporowe		
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Fiedosnik upr. bud. instalacyjno- inżynieryjne NR-GP-7342/153691 Wągrowiec ul.Tylna 22		PODPIS
	SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. Michał Fiedosnik upr. bud. instalacyjnej NR-WKP0194/PWOS/15 Wągrowiec ul.Tylna 22		Nr rys.	3