


**proj. złącze ZK1x-1P**  
wg odrębnego opracowania  
dz. 98

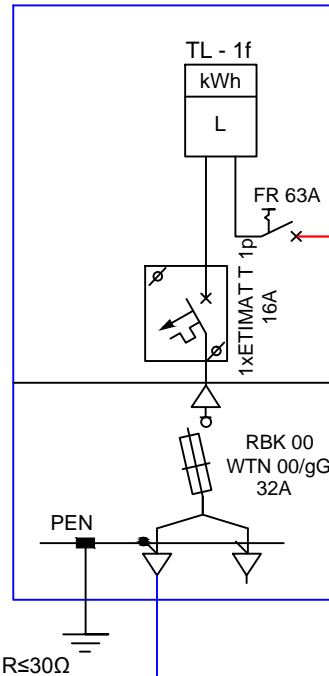

proj. NAYY-J 4x35mm2  
- wg odrębnego opracowania


zasilanie ze stacji  
nr 06-500 "Łągiewniki  
Kościelne A" 100kVA

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim  
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

**UWAGA**

Kabel elektroenergetyczny układać razem we  
wspólnym wykopie z bednarką FeZn 30x4

**proj. szafka oświetleniowa  
wolnostojąca SO**  
dz.98

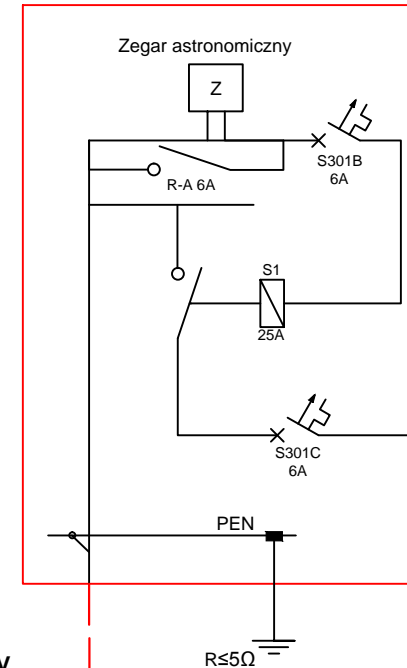

proj. linia kablowa nn 0,4 kV  
YAKY 4x25mm<sup>2</sup> o dł. 1(5)m

obwód I  
proj. YAKY 4x25mm<sup>2</sup>  
dł. 353(402)m  
kier. oprawa I/1

Inwestor:	<b>Gmina Kiszkowo</b> <b>ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo</b>	Data: 10.2020
Obiekt:	Przebudowa drogi związana z budową oświetlenia drogowego w m. Łągiewniki Kościelne dz. 220	Skala:
Temat rysunku:	Schemat ideowy proj. szafki oświetleniowej SO	Rysunek nr: <b>E3</b>
Projektował:	mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW	